

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объект социальной инфраструктуры (ОСИ)

объект: Учебный корпус № 2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России).

адрес: Донецкая Народная Республика, г. Донецк, Проспект Ильича, д. 16

Дата составления: февраль 2025

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Донецкой
региональной организации ВОИ

Ректор ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава
России



/Я.И. Лисосей/



/Г.А. Игнатенко/

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 01 от 21 февраля 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус №2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- 1.2. Адрес объекта: Донецкая Народная Республика, г. Донецк, Проспект Ильича, д. 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на 1 этаже учебного корпуса № 2- 153,2 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка – 119787 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания: 1936 г.
- 1.5. Дата предстоящего планируемого капитального ремонта: –2026 – 2030 гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России
- 1.7. Юридический адрес организации: ДНР, г. Донецк, Проспект Ильича, д. 16
- 1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство Здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, г. Москва, Рахмановский переулок, 3.
- 1.13. Телефон, Факс, E-mail вышестоящей организации: Тел.: 8(495) 627-24-00.,
E-mail : info@minzdrav.gov.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД – Основные: 85.22, образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 38 учащихся
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: есть

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта по пр.Ильича. до «ост.Медуниверситет», автобусы маршрутов №№ 4,11,13,24,28,46,115,121, троллейбусы №№ 7,11
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: по пр.Ильича до объекта: 70 м;
время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие)
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: да

Необходимые организационные решения:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок) Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

****** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок) Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2.Период проведения работ в рамках исполнения Плана мероприятий для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии, утвержденной Приказом ректора № 3 от 09.01.25г. «По проведению обследования и паспортизации зданий и территории по обеспечению доступности для инвалидов и предоставляемых услуг»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ № 01 от 21 февраля 2025 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ № 01 от 21 февраля 2025 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус №2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- 1.2. Адрес объекта: Донецкая Народная Республика, г. Донецк, Проспект Ильича, д. 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на 1 этаже учебного корпуса № 2- 153,2 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка – 119787 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания: 1936 г.
- 1.5. Дата предстоящего планируемого капитального ремонта: –2026 – 2030 гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России
- 1.7. Юридический адрес организации: ДНР, г. Донецк, Проспект Ильича, д. 16
- 1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство Здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, г. Москва, Рахмановский переулок, 3.
- 1.13. Телефон, Факс, E-mail вышестоящей организации: Тел.: 8(495) 627-24-00.,
E-mail : info@minzdrav.gov.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД – Основные: 85.22, образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 38 учащихся
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: есть

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта по пр.Ильича. до «ост.Медуниверситет», автобусы маршрутов №№ 4,11,13,24,28,46,115,121, троллейбусы №№ 7,11
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: по пр.Ильича до объекта: 70 м;
 время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие)
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: да

Необходимые организационные решения:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок) Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

****** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок) Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус №2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- 1.2. Адрес объекта: Донецкая Народная Республика, г. Донецк, Проспект Ильича, д. 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на 1 этаже учебного корпуса № 2- 153,2 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка – 119787 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания: 1936 г.
- 1.5. Дата предстоящего планируемого капитального ремонта: –2026 – 2030 гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России
- 1.7. Юридический адрес организации: ДНР, г. Донецк, Проспект Ильича, д. 16
- 1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство Здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 127994, г. Москва, Рахмановский переулок, 3.
- 1.13. Телефон, Факс, E-mail вышестоящей организации: Тел.: 8(495) 627-24-00.,
E-mail : info@minzdrav.gov.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД – Основные: 85.22, образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 38 учащихся
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: есть

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта по пр.Ильича. до «ост.Медуниверситет», автобусы маршрутов №№ 4,11,13,24,28,46,115,121, троллейбусы №№ 7,11
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: по пр.Ильича до объекта: 70 м;
время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие)
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: да;

Необходимые организационные решения:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок) Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

****** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок) Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2.Период проведения работ в рамках исполнения Плана мероприятий для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии, утвержденной Приказом ректора № 3 от 09.01.25г. «По проведению обследования и паспортизации зданий и территории по обеспечению доступности для инвалидов и предоставляемых услуг» (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>3</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>5</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>3</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта (целевого посещения)	на	<u>4</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>3</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>2</u>	л.


Результаты фотофиксации на объекте Фото 1-29 на 18 л.

Поэтажные планы, ситуационный 1-го этажа на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Проректор по АХР, Тепикин Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы


Директор аккредитационно-
симуляционного центра, Дубовая А.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Помощник проректора по АХР,
Прокопенко А.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Директор медицинского колледжа,
Замниус Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Директор Донецкого медицинского
общеобразовательного лица-
предуниверсария, Минин И.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник отдела капитального
строительства, Князева И.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Гл.специалист Донецкой
республиканской
общественной организации
«Всероссийское ордена
Трудового

Красного Знамени общество
слепых», Потапенко С.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Директор АНО «Центр
Изучения Проблем Инвалидов
«Новая жизнь»,

Эксперт в сфере обеспечения
безбарьерной среды
для маломобильных групп
населения

Системы Добровольной
Сертификации
Донецкой региональной
организации

ВОИ «Мир, доступный для
всех», Сгоцян Т.Г.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Эксперт в сфере обеспечения
безбарьерной среды
для маломобильных групп
населения

Системы Добровольной
Сертификации
Донецкой региональной
организации

ВОИ «Мир, доступный для
всех», К. Ю. Крюненко
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

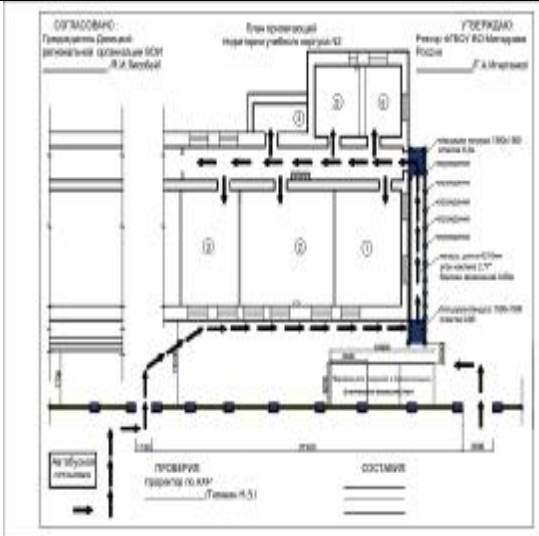

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России

Наименование объекта, адрес: г. Донецк, пр-т Ильича 16

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Входы (выходы) на территорию	Есть	 Фото 1	Нет доступных для лиц с ограниченными физическими возможностями и маломобильных групп населения элементов информации об объекте (п.5.1.1 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Необходимо установить доступные для людей с ограниченными физическими возможностями и маломобильных групп населения визуальные и тактильные элементы информации (5.1.3 СП 59.13330.2020).	Индивидуальные проектные решения с ТСП
1.2	Путь (пути) движения по территории	Нет	 Фото 2	Выбоины и неровности на асфальтовом покрытии (п. 5.1.11 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Покрытие пешеходной части дороги выполнить из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему. Применить продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур не менее 0,4 кН/кН	Индивидуальные проектные решения с ТСП

1.3	Путь (пути) движения от остановки общественного транспорта	Нет	 Фото 3	Не указаны пути передвижения от остановки общественного транспорта (п.5.1.1 СП 59.13330.2020)		Необходимо установить доступные для людей с ограниченными физическими возможностями и маломобильных групп населения визуальные и тактильные элементы информации – тактильные пиктограммы (5.1.3 СП 59.13330.2020).	Индивидуальные проектные решения с ТСП
1.4	Автостоянка и парковка	Нет	 Фото 4	Не оборудованы места для транспорта инвалидов: отсутствует обозначение мест с дорожной разметкой на поверхности покрытия и знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД, дублирование знаком с ГОСТ Р 12.4.026	К,О,С	Организация машиномест для МГН. Габариты места для МГН для стоянки (парковки) транспортных средств предусмотреть размерами 6,0х3,6 м, 3шт. Каждое специализированное машиноместо обозначить дорожной разметкой, на участке, около здания - дорожными знаками, (п. 5.2.1-5.2.4, 6.5.1 СП 59.13330.2020) 	Индивидуальные проектные решения с ТСП

ОБЩИЕ требования к зоне		Не соответствует п.5.1.1 п. 5.1.11 п. 5.2.1 СП 59.13330.2020			Установить доступные для МГН элементы информации; произвести ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов.
----------------------------	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	-	1-4	Индивидуальные проектные решения с ТСР

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Установка доступных для инвалидов элементы информации.
Требуется ремонт асфальтового покрытия.
Организация мест для личного автотранспорта людей с ограниченными физическими возможностями .

2. Входа (входов) в здание

ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России

Наименование объекта, адрес: г. Донецк, пр-т Ильича 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Есть (№ на плане)/нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значим о для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Лестница (наружная)	Есть	 Фото 5	Нет поручней, не ровная поверхность ступеней, нет подступенников (п. 5.1.13. СП 59.13330.2020)	О,С,Г,У	Демонтаж существующей наружной лестницы	Индивидуальные проектные решения с ТСП
2.2	Пандус (наружный)	Есть	 Фото 6	Уклон пандуса превышает норму, пандус не пригоден для функционального использования (п.6.1.2 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Демонтаж пандуса существующего. Перепад высот 0,3 м Устройство нового пандуса (параметры наружного пандуса входных групп следует принимать по п.5.1.14- 5.1.16 СП 59.1330.2020) В качестве поверхности пандуса использовать металлическую решетку.	Индивидуальные проектные решения с ТСП

			 Фото 7			Длина 7,5 м Ширина 1,0 м Уклон 2,6 Проектируемая нагрузка не менее 250кг/м с прогибом не более 5 мм. По продольным краям пандуса установить ограждения (бортики h=0.05м) Предусмотреть двухсторонние ограждения с поручнями по всей длине пандуса (h=0.9 и h=0.7) Поверхность пандуса выделить цветом, в контраст прилегающей поверхности.	Индивидуальные проектные решения с ТСП
2.3	Горизонтальные площадки (входные)	Нет	 Фото 8  Фото 9	Отсутствуют входные горизонтальные площадки вначале пандуса и перед входной дверью (п.6.1.4. СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Устройство входных, горизонтальных площадок : - площадка в нижней части пандуса (отметка 0,00м) - площадка в нижней части пандуса (отметка 0,3м) Предусмотреть входные горизонтальные площадки (габаритные размер 1500х1500 мм) Предусмотреть ограждение горизонтальных площадок с поручнями, в соответствии с п.6.3 ГОСТ Р 51261-2022 (h=0,9м) 	Индивидуальные проектные решения с ТСП

2.4	Дверь (входная)	Есть	 Фото 10	Дверной проем соответствует требованиям для МГН (п.6.1.5 СП 59.13330.2020) Дверной блок не соответствует требованиям для МНГ (п.6.1.5 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2020).  Установить дверной блок с контрастным выделением дверных ручек согласно п.6.4.1 СП 59.13330.2020 Разместить на полотне входной двери яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника 0,1х 0,2м или в форме круга d=0,1-0,2м. Расположение контрастной маркировки предусмотреть на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости (п. 6.1.6 СП 59.13330.2020).	Индивидуальные проектные решения с ТСР
2.5	Входная площадка (перед входной дверью)	Нет	 Фото 11	Отсутствует тактильная схема движения. Входная площадка не имеет тактильной мнемосхемы и тактильной пиктограммы доступности для инвалидов. Информационная вывеска с названием организации шрифтом Брайля отсутствует.	К,О,С,Г,У	Предусмотреть тактильную пиктограмму доступности для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020. Предусмотреть тактильную табличку с названием учреждения на контрастном фоне, с использованием шрифта Брайля, на стене здания со стороны ручки рабочей створки, отступив от двери 0,1 м h= 1,2-1,6 м, п. 6.5.9 СП 59.13330.2020.	Индивидуальные проектные решения с ТСР

						Установить тактильную мнемосхему при входе, п. 6.5.3, 6.5.7 СП 59.13330.2020	
2.6	Входная площадка (перед пандусом)	Нет	 Фото 12	Входная площадка не имеет тактильной пиктограммы доступности для инвалидов. Информационная вывеска с названием организации шрифтом Брайля отсутствует. Отсутствует кнопка вызова ситуационной помощи.	К,О,С,Г,У	Предусмотреть тактильную пиктограмму доступности для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020. Предусмотреть тактильную табличку с названием учреждения на контрастном фоне, с использованием шрифта Брайля, на стене здания, h=1,2-1,6 м, п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 Разместить кнопку вызова ситуационной помощи h=0,85-1,1м от отметки 0,00м нижней площадки пандуса (п. 6.4.2 СП 59.1330.2020) 	Индивидуальные проектные решения с ТСР
2.7	Лестница (наружная)	Нет	 Фото 13	Входная площадка не имеет наружной лестницы	С,Г,У	Предусмотреть наружную лестницу для МГН. Количество ступеней 2шт. Высота ступени 150мм. Установить тактильную мнемосхему при входе, п. 6.5.3, 6.5.7 СП 59.13330.2020 Предусмотреть устройство входного козырька.	

	ОБЩИЕ требования к зоне				К,О,С,Г,У	Устройство пандуса. Устройство входных площадок. Устройство наружной лестницы, пригодной для МГН. Замена дверного блока (для МГН). Установка тактильных мнемосхем, пиктограмм, табличек, с использованием шрифта Брайля. Устройство ограждений (поручней). Устройство входного козырька.	
--	-------------------------	--	--	--	-----------	--	--

II Заключение по зоне.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ВНД		05-13	Индивидуальные проектные решения с ТСР

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Устройство пандуса.

Устройство входных площадок.

Замена дверного блока (для МНГ).

Установка тактильных мнемосхем, пиктограмм, табличек, с использованием шрифта Брайля.

Устройство ограждений (поручней). Устройство входного козырька.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от «14» января 2025 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России

Наименование объекта, адрес: г. Донецк, пр-т Ильича 16

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидо в	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Коридор (вестибюль)	Есть	 Фото 14  Фото 15	Перепады высот (п. 5.1.13. СП 59.13330.2020) Отсутствует направляющая тактильная схема движения. (п. 6.5.12 ГОСТ Р 52875) Отсутствуют направляющие тактильные напольные указатели движения. (п. 6.5.12 ГОСТ Р 52875)	К,О,С,Г, У	Устранение перепадов высот (п. 5.1.13. СП 59.13330.2020) Установить тактильную мнемосхему при входе, (п. 6.5.3, 6.5.7 СП 59.13330.2020).	Индивиду- альные проектные решения с ТСР

3.5	Дверные блоки (внутренние)	Есть	 Фото16	Дверные блоки не соответствуют требованиям для использования МГН (п. 6.2.4, 6.4.3 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г, У	Предусмотреть устройство дверных блоков, оборудованных для использования МГН (п. 6.2.4, 6.4.3 СП 59.13330.2020)	Индивидуальные проектные решения с ТСП
3.6	Пути эвакуации, (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		Не соответствуют требованиям для использования МГН (СП 59.13330.2020)		Предусмотреть пути эвакуации (безопасные зоны) для МГН (СП 59.13330.2020)	Индивидуальные проектные решения с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п. 6.2.11, 6.2.12, 5.1.13, 6.2.13, 6.2.17, 6.2.18, 6.2.4, 6.4.3 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г, У	Требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН. Предусмотреть пути эвакуации (безопасные зоны) для МГН	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		14-16	Индивидуальные проектные решения с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Устранение перепадов высот.

Требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН.

Предусмотреть пути эвакуации (безопасные зоны) для МГН.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России

Наименование объекта, адрес: г. Донецк, пр-т Ильича 16

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Учебная аудитория №1	Нет	 Фото 17  Фото 18  Фото19  Фото 20	Не предусмотрены учебные аудитории, оборудованные для МГН (п. 12.5-12.8, СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Оборудование помещения №1 (существующего) под учебную аудиторию №1.. Переустановка дверного блока (ширина 900мм). Площадь учебной аудитории 29,1 м ² Организованное помещение-аудиорию №1 для МГН оборудовать в соответствии с требованиями п. 12.5-12.8, СП 59.13330.2020 Устройство вспомогательных поручней со стороны внутренних стен по ходу движения (п.6.2.11 СП59.13330.2020, п.5.3.5 ГОСТ Р 51261-2022)	Индивидуальные проектные решения с ТСП

4.2	Учебная аудитория №2	Нет	 Фото 21  Фото 22  Фото 23	Не предусмотрены учебные аудитории, оборудованные для МГН (п. 12.5-12.8, СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Оборудование помещения №2 (существующего) под учебную аудиторию №2.. Переустановка дверного блока (ширина 900мм). Площадь учебной аудитории 41,2 м² Организованное помещение-аудиорию №2 для МГН оборудовать в соответствии с требованиями п. 12.5-12.8, СП 59.13330.2020 Устройство вспомогательных поручней со стороны внутренних стен по ходу движения (п.6.2.11 СП59.13330.2020, п.5.3.5 ГОСТ Р 51261-2022	Индивидуальные проектные решения с ТСП
4.3	Учебная аудитория №3		 Фото 24	Не предусмотрены учебные аудитории, оборудованные для МГН (п. 12.5-12.8, СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Оборудование помещения №3 (существующего) под учебную аудиторию №3.. Переустановка дверного блока (ширина 900мм). Площадь учебной аудитории 25,2 м² Организованное помещение-аудиорию №3 для МГН оборудовать в соответствии с требованиями п. 12.5-12.8, СП 59.13330.2020	Индивидуальные проектные решения с ТСП

4.4	Административная комната №4	Нет	 План переоборудованной структуры помещений учебной аудитории №2 под учебные аудитории для учащихся с ограниченными физическими возможностями	Не предусмотрена административная комната(бухгалтерия) (бухгалтерия), оборудованная для МНГ	К,О,С,Г, У	Оборудование помещения №4 (существующего) под административную комнату. Переустановка дверного блока (ширина 900мм). Площадь административной комнаты 6,0 м ² Организованное помещение №4 для МГН оборудовать в соответствии с требованиями п. 12.5-12.8, СП 59.13330.2020	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п. 12.5-12.8, СП 59.13330.2020	К,О,С,Г, У	Оборудование помещения №1, №2, №3 (существующих) под учебные аудитории №1, №2, №3. Оборудование помещения №4 (существующего) под административную комнату. Переустановка дверных блоков (ширина 900мм). Площадь оборудуемых учебных аудиторий 95,5 м ² Площадь административной комнаты 6,0 м ² , помещение №4) Организованные помещения-аудитории №1, №2, №3 и административное помещение №4 для МГН, оборудовать в соответствии с требованиями п. 12.5-12.8, СП 59.13330.2020	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		17-24	Индивидуальные проектные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Требуется перепланировка помещений под учебные аудитории, доступные для использования МГН. Расширение дверного проема (ширина 90мм).

Устройство вспомогательных поручней и ограждений.

Установка тактильных мнемосхем, пиктограмм, табличек с использованием шрифта Брайля.

I. Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенические помещения****ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России**

Наименование объекта, адрес: г. Донецк, пр-т Ильича 16

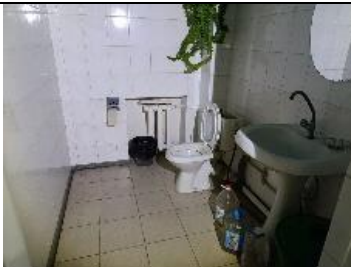


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Есть (№ на плане/нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Туалетная комната, помещение №5	Есть	 Фото 25  Фото 26	Не предусмотрена комната гигиены (санузел) с универсальной кабиной. (п.6.3.1,6.3.3 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Помещение №5 Оборудование существующего санузла /совмещенного/. Переустановка дверного блока (ширина 900мм). Площадь оборудуемого помещения 12,2 м² Устройство вспомогательных поручней со стороны внутренних стен по ходу движения (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п.5.3.5 ГОСТ Р 51261-2022). Поручни следует располагать на высоте 0,9 м.	Индивидуальные проектные решения с ТСП

			 Фото 27  Фото 28		В комнате гигиены (санузел) предусмотреть специализированное сантехническое оборудование, с соблюдением высоты размещения приборов и условий перемещения МГН в данном помещении. Высота размещения приборов: -унитаз 450-600мм /до верха сидения/ -умывальник 850мм /от уровня пола/ -глубина раковины 500мм, -свободное пространство /под раковиной/ 300мм -сушилка для рук 900-1300мм /от уровня пола/ Проектируемое помещение №5.	
5.2	Бытовая комната (гардеробная), помещение №6	Нет	 Фото 29  Фото 30	Нет места для хранения кресел-колясок, индивидуальных шкафов для хранения костылей, протезов (п.8.2.4, 8.5.14 СП 59.13330.2020)	Оборудование помещения №6 (существующего)под бытовую комнату (гардеробную). $S=11.5\text{м}^2$ Оборудование мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов. Оборудование места для собаки-поводыря $S=1.5\text{м}^2$	Индивидуальные проектные решения с ТСП

	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п. 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г, У	Устройство уборной с универсальной кабиной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения.	Индивидуальные проектные решения с ТСП
--	-------------------------	--	--	---	------------	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О)		25-21	Индивидуальные проектные решения с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Перепланировка существующих помещений.
Обустройство санузла /совмещенный
Оборудование мест для хранения кресел-колясок.
Установка шкафов.
Оборудование места для собаки-поводыря S=1.5м²

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте во всех зонах

ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России

Наименование объекта, адрес: г. Донецк, пр-т Ильича 16

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Визуальные средства	Нет		Не установлена визуальная система информации (п.6.5.2-6.5.9 СП 59.13330.2020)	К,О,Г,У	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное проектное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет		Не установлена акустическая система информации (п.6.5.2 – 6.5.9 СП 59.13330.2020)	К,О,С,У	Установка акустической системы информации	Индивидуальное проектное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	Нет		Средства отсутствуют (п. п.6.5.1 -6.5.9 СП 59.13330.2020)	С	Установка тактильной системы информации	Индивидуальное проектное решение с ТСР
6.4	Индукционные панели			Не установлены индукционные системы информации (п.6.5.2 – 6.5.9 СП 59.13330.2020)		Предусмотреть индукционные панели и звукоусиливающую аппаратуру. Установить индукционные панели и звукоусиливающую аппаратуру.	Индивидуальное проектное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п. 6.5.2 – 6.5.9 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации; устройство индукционной панели и звукоусиливающей аппаратуры.	Индивидуальное проектное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			Индивидуальные проектные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Устройство визуальной системы информации.

Установка акустической системы информации.

Установка тактильной системы информации.

Установка индукционной панели.

Установка звукоусиливающей аппаратуры.

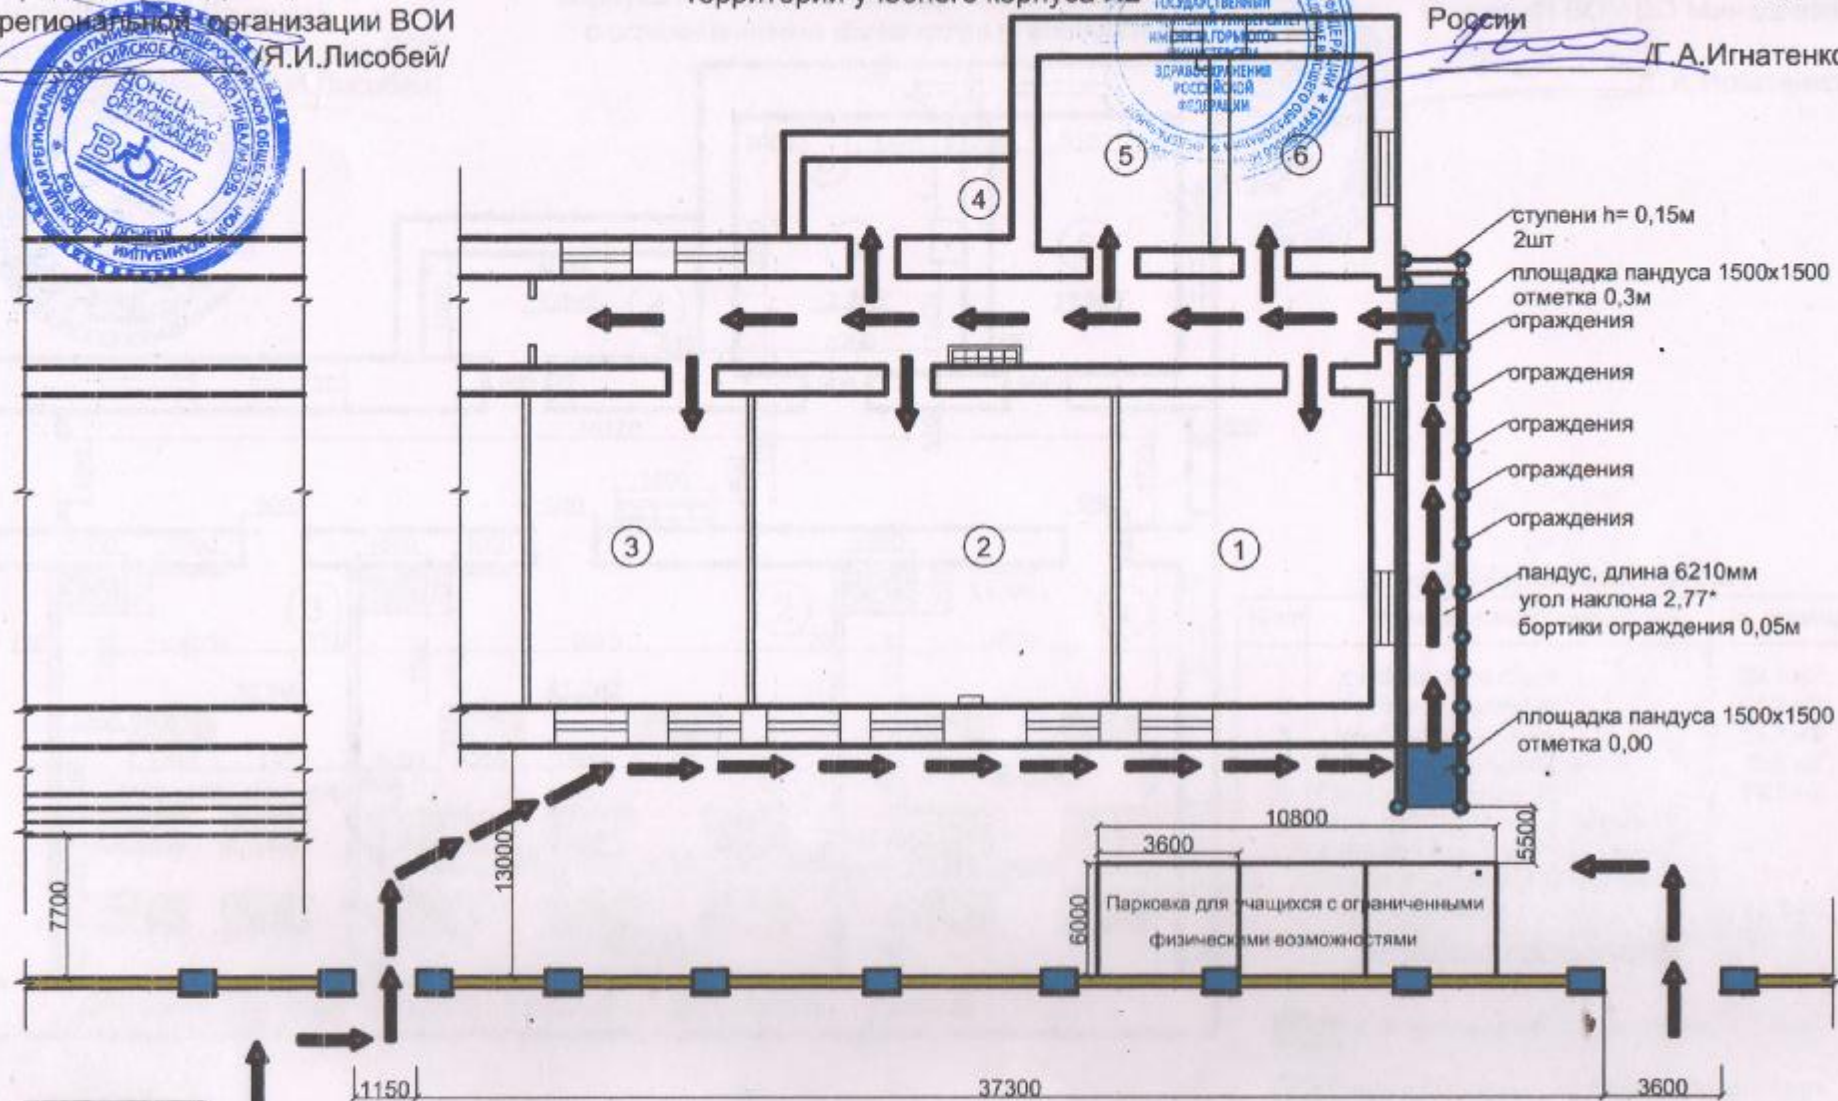
СОГЛАСОВАНО:
Председатель Донецкой
региональной организации ВОИ
/Я.И.Лисобей/



План прилегающей
территории учебного корпуса №2



УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО Минздрава
России
/Г.А.Игнатенко/



Автобусная
остановка

ПРОВЕРИЛ:
Проректор по АХР
/Тепикин Н.В./

СОСТАВИЛ:

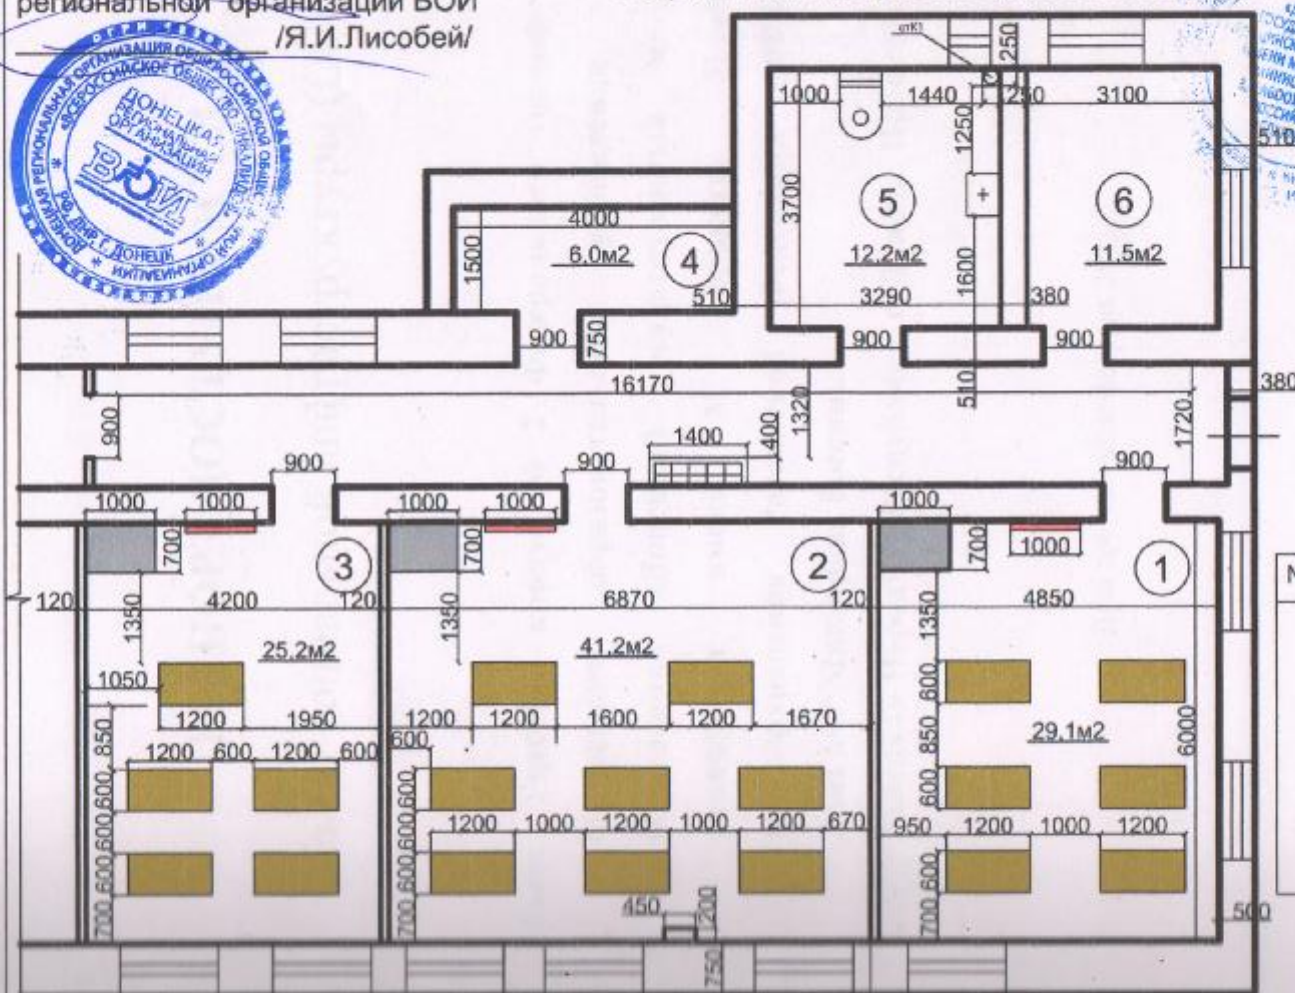
Ведущий специалист ОПС
/Иванов И.В./

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Донецкой
региональной организации ВОИ
/Я.И.Лисобей/



План перепланировки существующих помещений учебного
корпуса N 2 под учебные аудитории для учащихся
с ограниченными физическими возможностями

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО Минздрава
России
/Г.А.Игнатенко/



Экспликация помещений

N п/п	Наименование помещений	Пл. помещ.
1	Учебная аудитория	29,1 м ²
2	Учебная аудитория	41,2 м ²
3	Учебная аудитория	25,2 м ²
4	Административная комната	6,0 м ²
5	Санузел /совмещенный/	12,2 м ²
6	Гардеробная /помещение для хранения инвентаря учащихся с ограниченными физическими возможностями/	11,5 м ²

Условные обозначения

-  стол ученический /1200x600мм/ 19шт
-  стол преподавателя /1000x600мм/ 3шт
-  доска интерактивная /1000x800x200/ 3шт

ПРОВЕРИЛ:
Проректор по АХР
/Гепикин Н.В./

СОСТАВИЛ:

ведущий специалист
ОИС
/Игнатенко Г.А./